


5.3. Схема размещения дополнительного оборудования

Главный фасад

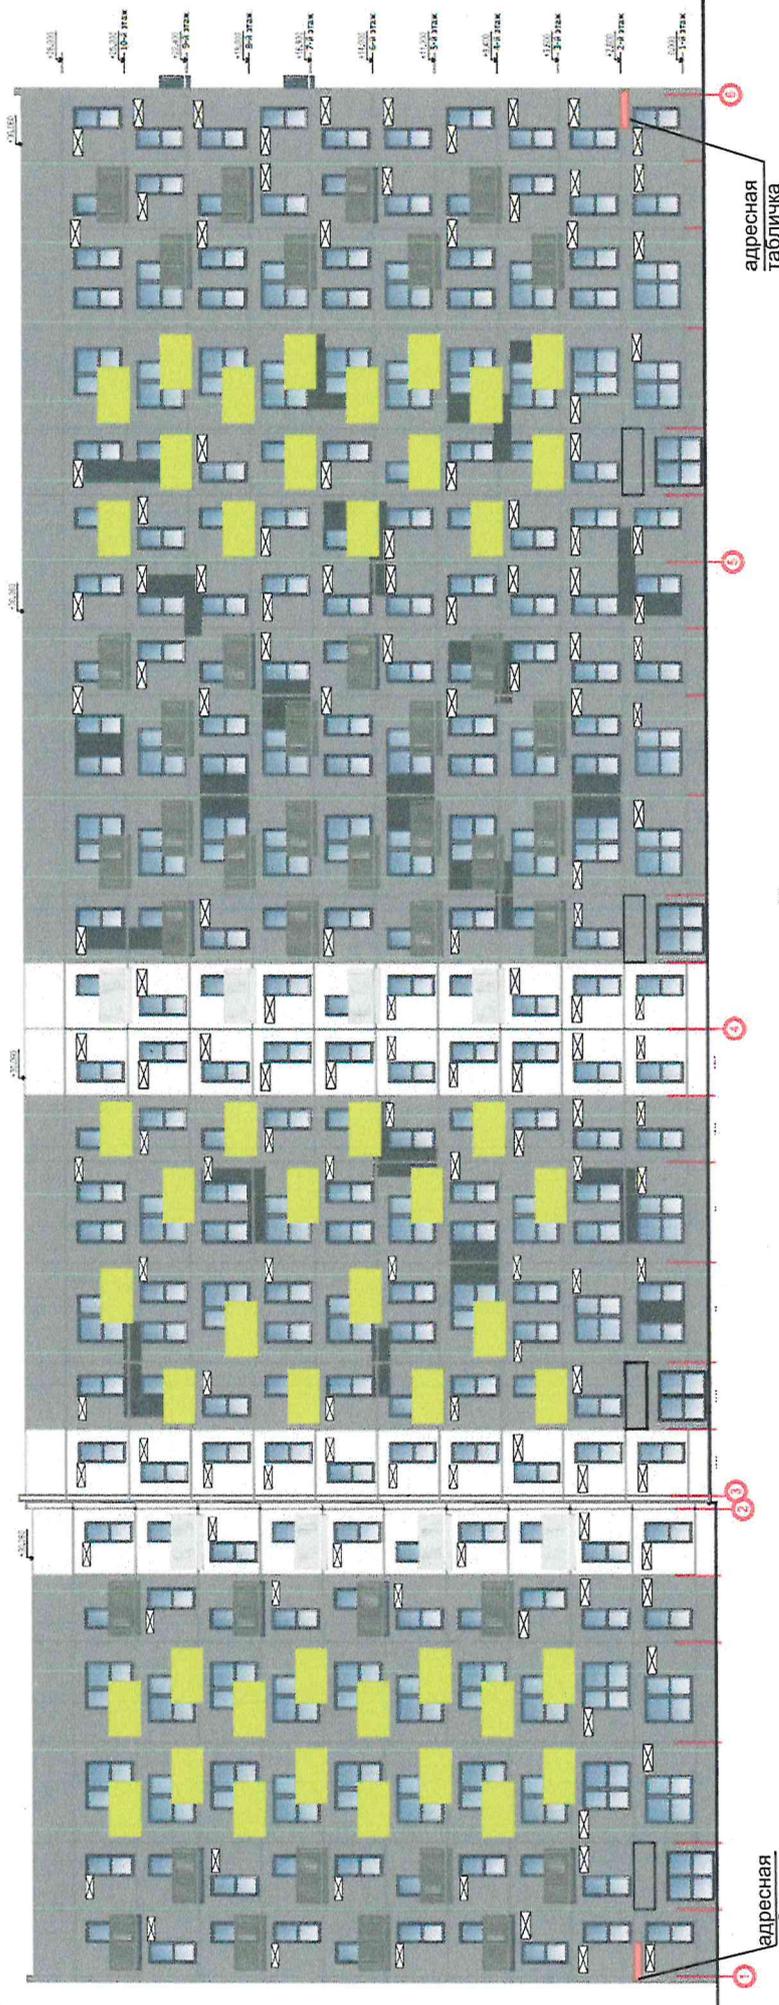

Примечание:

1. Монтаж наружного блока кондиционера осуществляется с проходкой проводов к блоку со стороны помещения (не по фасаду) в установленный экран.
2. Применять декоративный экран, окрашенный в цвет фасадов.
3. Кондиционеры устанавливаются собственниками жилых помещений МКД за счет собственных средств и при условии обязательного согласования в УАГП г. Челябинска.
4. При наличии балкона блок кондиционера устанавливается на балконе.

⊠ - место установки наружного блока кондиционера

Схема установки наружного блока кондиционера на фасаде

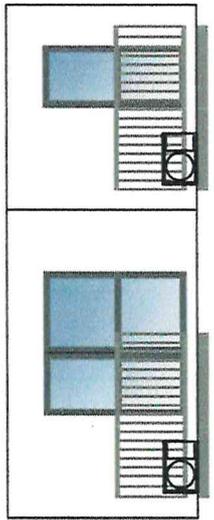


Схема размещения дополнительного оборудования				Лист
ул. Нефтебазовая, д. 20				20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5.3. Схема размещения дополнительного оборудования


Дворовой фасад



Примечание:

1. Монтаж наружного блока кондиционера осуществляется с проходкой проводов к блоку со стороны помещения (не по фасаду) в установленный экран.
2. Применять декоративный экран, окрашенный в цвет фасадов.
3. Кондиционеры устанавливаются собственниками жилых помещений МКД за счет собственных средств и при условии обязательного согласования в УАГП г. Челябинска.
4. При наличии балкона блок кондиционера устанавливается на балконе.

 - место установки наружного блока кондиционера

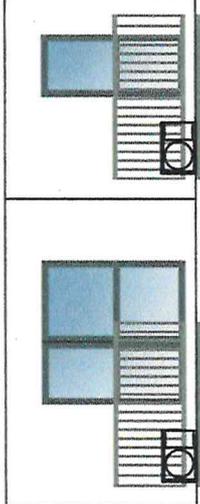 - Схема установки наружного блока кондиционера на фасаде

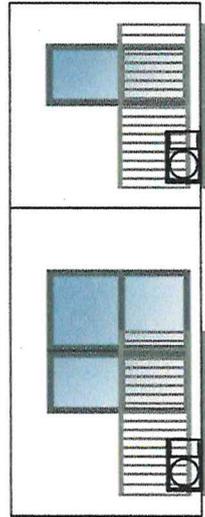


Схема размещения дополнительного оборудования		Лист	
ул. Нефтебазовая, д. 20		21	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

